



AIZSARDZĪBAS
SISTĒMAS

UGUNSDROŠĪBA



2021



AIZSARDZĪBAS
SISTĒMAS

UGUNSDROŠĪBA





STATISTIKA

2019. gadā (uz 4. janvāri)



ugunsgrēki


27

Rīgā


36

citur

2018. gadā



ugunsgrēki


2332

Rīgā


6803

citur

2017. gadā



ugunsgrēki


2261


Rīgā


6453

citur



UGUNSGRĒKU CĒLOŅI:

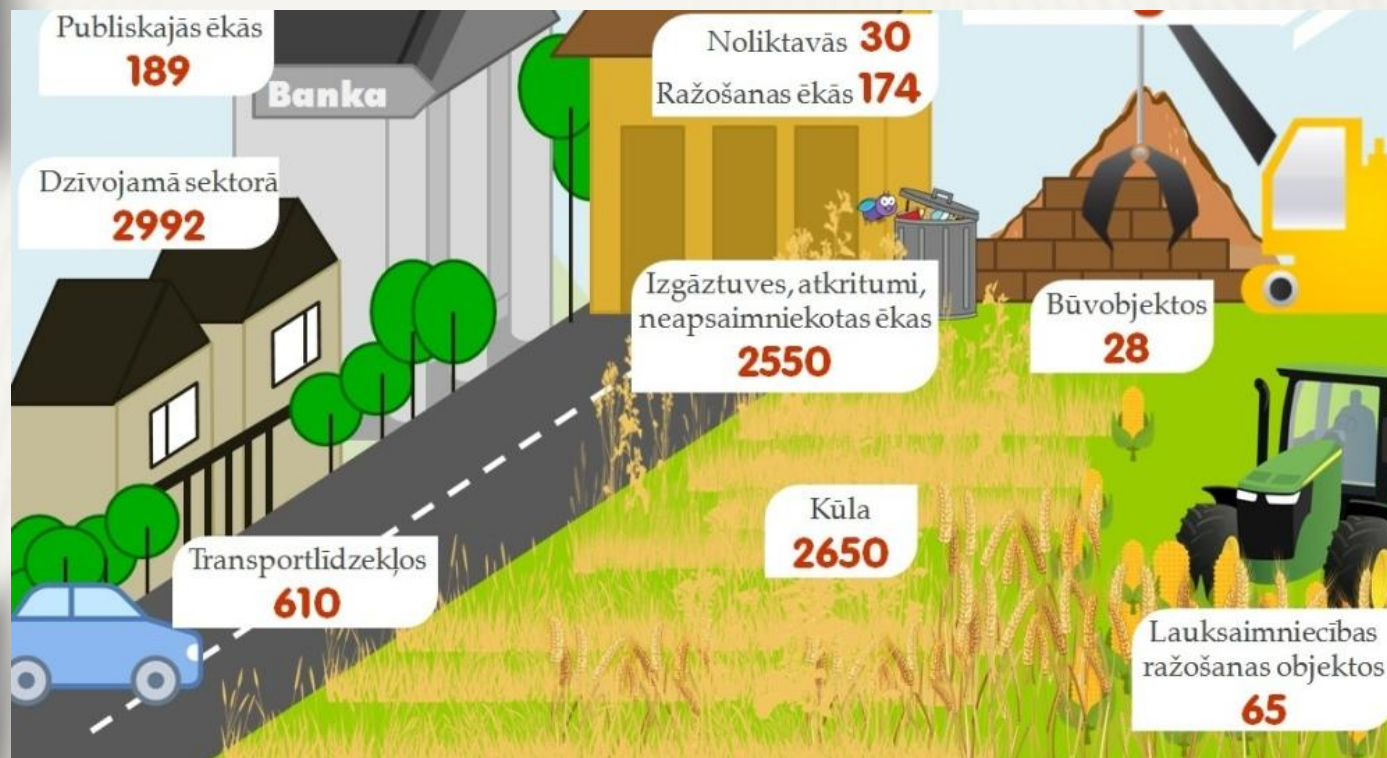


✖ Ugunsdrošības zīmes līdz 2020., oktobris



✖ Ugunsdrošības zīmes pēc 2020., oktobra



1. Ieraugi, saod

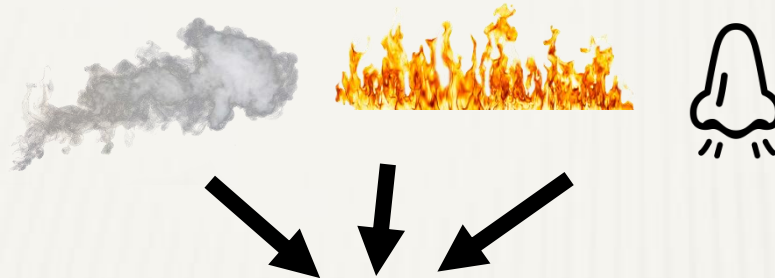

**2. Brīdini pārējos – spied
trauksmes pogu**
(ja signalizācija nav vēl
ieslēgusies)



3. Zvani



**4. Evakuējies
un pulcējies
pie šīs zīmes**

EVAKUĀCIJAS LAIKĀ:

- Pārliecināties, lai apdraudētajās telpās nepaliek cilvēki.
- Aizliegts iet pastiprināti piedūmotās telpās un vietās, kur iespējama konstrukciju gāšanās.
- Aizvērt logus, lai mazinātu caurvēju.
- Kad cilvēki atstājuši telpas, aizvērt durvis, lai mazinātu dūmu un uguns izplatību.
- Evakuācijai izmantot tuvāko drošāko ceļu.
- Elpceļus aizklāji ar mitru materiālu.
- Turēties pēc iespējas zemāk, lai mazinātu dūmu ieelpošanu.



UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTI




Ogļskābās gāzes (CO_2)
ugunsdzēsības aparātiem



Pulvera (PA) ugunsdzēsības
aparāts



UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTA LIETOŠANA

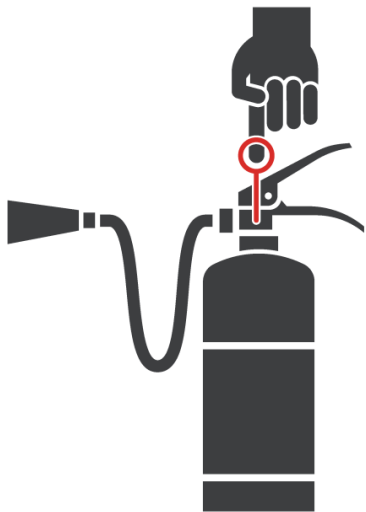

IZRAUT DROŠĪBAS SPROSTU



TĒMĒT UZ LIESMAS PAMATNI



SASPIEST ROKTURI



VIRZĪT STRUKLU NO VIENAS PUSES
UZ OTRU

- Dzēšanu uzsākt aptuveni no 3m attāluma (pulvera aparātiem).
- Iedarbinot aparātu, šļūtene stingri jātur, lai pulvera strūklas reaktīvais spēks neizrautu to no rokas.
- Aparāta darba stāvoklis – vertikāls.

CITI UGUNSDZĒSĪBAS LĪDZEKĻI





AIZLIEGTS OBJEKTĀ:

- aizkraut pieejas ugunsdzēsības līdzekļiem (APARĀTIEM, KRĀNIEM un tml.);
- novietot priekšmetus uz/pie trauksmes pogām, ugunsdzēsības aparātiem;
- novietot priekšmetus evakuācijas ceļos un kāpņu telpās;
- Uz AUI detektoriem novietot vāciņus un tml., tos aizsegt.



JA AIZDEDZIES APĢĒRBS



APSTĀJIES!



KRĪTI!



RIPO!

Ieliec darbā savu dvēseli, nevis roku vai kāju



Paldies par uzmanību!